



ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

dle rozdělovníku

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:

Vyřizuje: Ing. Kohlíčková

Kladno: 14. května 2012

Č. jednací: OŽP/2099/12-4

pov. č. T-2/2006-OŽP

Rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, IČ 00234508
zastoupená Středočeskými vodárnami, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ 261
96 620

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích „**Kanalizační řád stokové sítě Obce Kamenné Žehrovice**“ který vypracoval Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. a Ing. Klára Fürstová (03/2012)

Odůvodnění

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí obdržel dne 14. března 2012 návrh na schválení Kanalizačního řádu obce Kamenné Žehrovice, který předložily Středočeské vodárny, a.s.

Předložený kanalizační řád byl zpracován v souladu vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům veřejnou vyhláškou ze dne 13. dubna 2012 pod č.j.: OŽP/2099/12-2 Ko s upozorněním, že své námítky mohou uplatnit do 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Magistrátu města Kladna.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených

Námítky vznesené účastníky

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Kladna. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.




Ing. Kateřina Kohlíčková
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2012

Sejmuto dne: 31. 5. 2012

Poznámka:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úředních deskách obce Kamenné Žehrovice a Magistrátu města Kladna

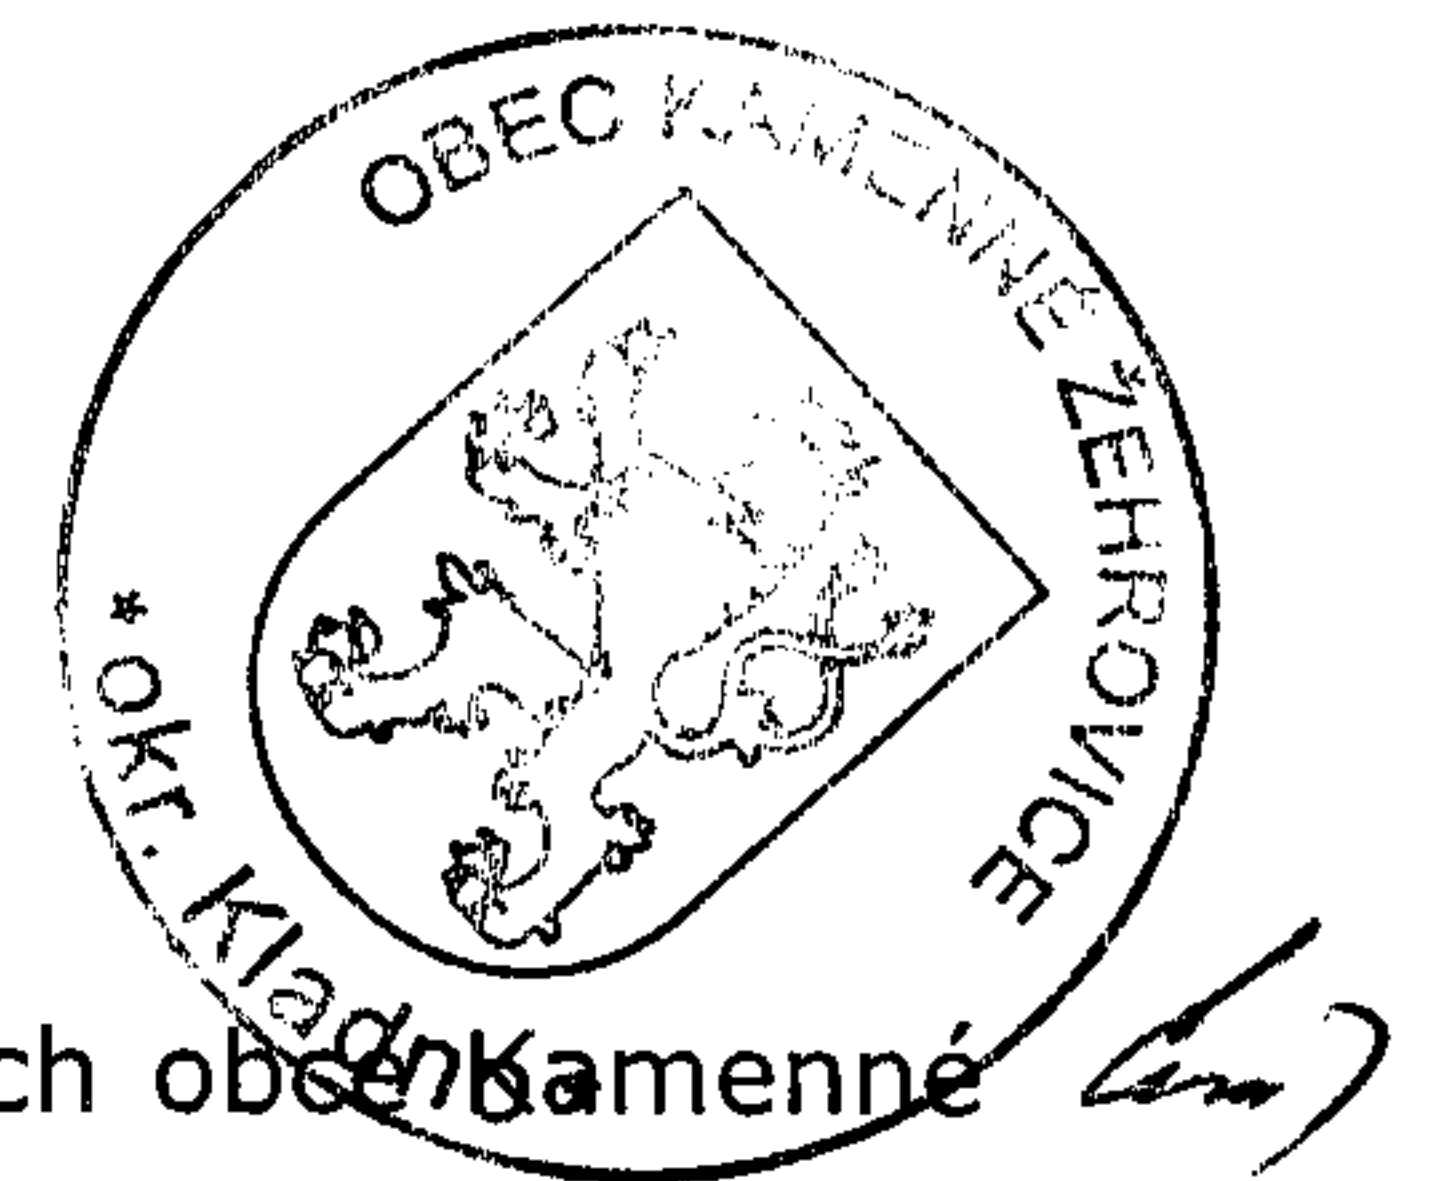

Doručí se:

Účastník řízení nebo jeho zmocněnec (veřejnou vyhláškou)

1. Obec Kamenné Žehrovice, 2x se žádostí o vyvěšení a zaslání potvrzené kopie zpět
2. Magistrát města Kladna, 2x se žádostí o vyvěšení a zaslání potvrzené kopie zpět

Účastník řízení nebo jeho zmocněnec (datovou schránkou – do vlastních rukou)

3. Středočeské vodárny, a.s. + po nabytí právní moci 1x paré kanalizačního řádu zpět

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 384

Fax: +420 312 604 390

Email: katerina.kohlickova@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>