


Obytná zóna - vozovka šírky 5,50m / pás zeleně šírky cca 3,50m



Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-EP	0,25 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-8
Infiltrační postřik	PI-E	0,60 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Štěrkodrt 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-6
Štěrkodrt 0/63	ŠDB	min 150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-6
CELKEM		min 410 mm	


Dlažba betonová	DL I	80 mm		ČSN 73 6131, TP 192
Ložná vrstva, drcené kam. 0/8	L	40 mm	↓ 100 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/32	ŠDA	150 mm	↓ 70 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/63	ŠDB	200 mm	↓ 45 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126
CELKEM		470 mm		

DL I	80 mm	ČSN 73 6131, TP 192
L	40 mm	↓ 100 MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
ŠDA	150 mm	↓ 70 MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
ŠDB	200 mm	↓ 45 MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
	470 mm	

Dlažba betonová vegetační (dilační/vsakovací spára, výplň DK 4/8)	DL I	80 mm		ČSN 73 6131, TP 192
Ložná vrstva, drcené kam. 4/8	L	40 mm	↓100 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
Štěrkodrt 8/32	ŠDA	150 mm	↓ 70 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
Štěrkodrt 32/63	ŠDB	200 mm	↓ 45 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
CELKEM		470 mm		

DL I	80 mm		ČSN 73 6131, TP 192
B)			
L	40 mm	↓ 100 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
ŠDA	150 mm	↓ 70 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
ŠDB	200 mm	↓ 45 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-
	470 mm		

Obytná zóna - vozovka šírky 5,00m / vjazd v pásu zeleně

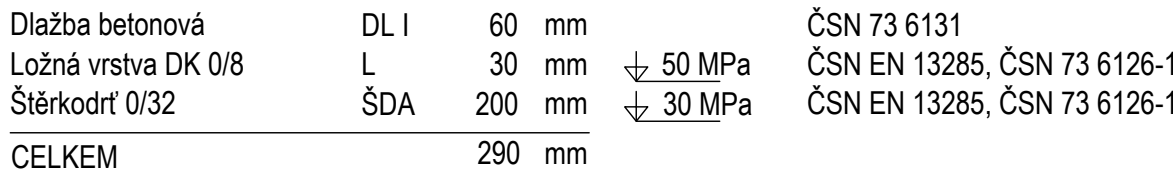

Stezka pro chodce a cyklisty šířky 3,00m / pásy zeleně šířky cca 1,50m



- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat její po celou dobu stavby !!!
- **pokud nebude na pláni nebo na stávající podkladní vrstvě dosažena předepsaná hodnota modulu přetvárnosti min. Edef2, bude o zlepšení vlastností podloží rozhodnuto na stavbě za účasti geologa projektanta. Výměna podloží bude provedena pouze v místech mimo ochranné pásmo stávajících inženýrských sítí (především plynárenských zařízení), a v místech poblíž ochranného pásma budou vykopové práce prováděny ručně.**
- stávající vstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, šachty, ...) budou ve všech případech výškově dorovnané do úrovně nového povrchu
- na styku vozovky s pásem zeleně bude osazen silniční obrubník 150/250 s výškou nášlapu +0,10m nad úrovní vozovky
- na styku vozovky a parkovacích stání ve vozovce bude osazen obrubník 100/250 zapuštěný úrovní povrchu vozovky
- na styku vozovky a vjezdů (včetně přilehlých parkovacích stání) bude osazen přejezdový obrubník 150/150 s výškou nášlapu +0,05m nad úrovní vozovky (min 0,02m)
- na styku stezky pro pěší a cyklisty s pásem zeleně bude osazen obrubník 100/250 s výškou nášlapu +0,06m nad úrovní vozovky (vpravo podél stávající záslavby) případně obrubník 100/250 zapuštěný v úrovní povrchu +0,00m (vlevo podél stávajícího svahu, odtok vody do zeleně)
- lože obrub provedeno z betonu C20/25 XF3 pro obruby nepojizděné, resp. z betonu C35/45 XF4 pro obruby pojizděné
- na hranici přilehlých pozemků budou konstrukční vrstvy vjezdů napojeny na stávající konstrukce, případně budou ukončeny obrubníkem 100/250 zapuštěným v úrovní povrchu
- prostor za obrubníkem bude zasypaný neuhnutou zemínou a vyrovnán do výšky okolního terénu, následně ohumusován a oset travním semenem
- **odvodňovací prvky (vpusti, žláby) budou osazeny s výškou mříže -0,02m pod úrovní nového povrchu přilehlé vozovky**

PROJEKTANT	PROJEKT PFPROJEKT s.r.o. IČO: 07071353 A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01	INVESTOR	Obec Kamenné Žehrovice Karlovská 6 27301 Kamenné Žehrovice IČ: 00234508	HIP	Ing. Petr Fojt	
				KONTROLOVAL	Ing. Petr Fojt	
				VYPRACOVAL	Ing. Pavel Barnat	
				STUPEŇ PD	DSP	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	24042	
MÍSTO	Obec Kamenné Žehrovice, poz.p.č. 1063/50 v k.ú. Kamenné Žehrovice (662844)			DATUM	10/2024	
				MĚŘÍTKO	M 1:50	
				ROZMĚR PAPIRU	1260 x 297 mm	
				PŘÍLOHA	D.1.1.4.	ČÍSLO PÁŘE
Vzorové příčné řezy						