



TOPNÝ OKRUH-02

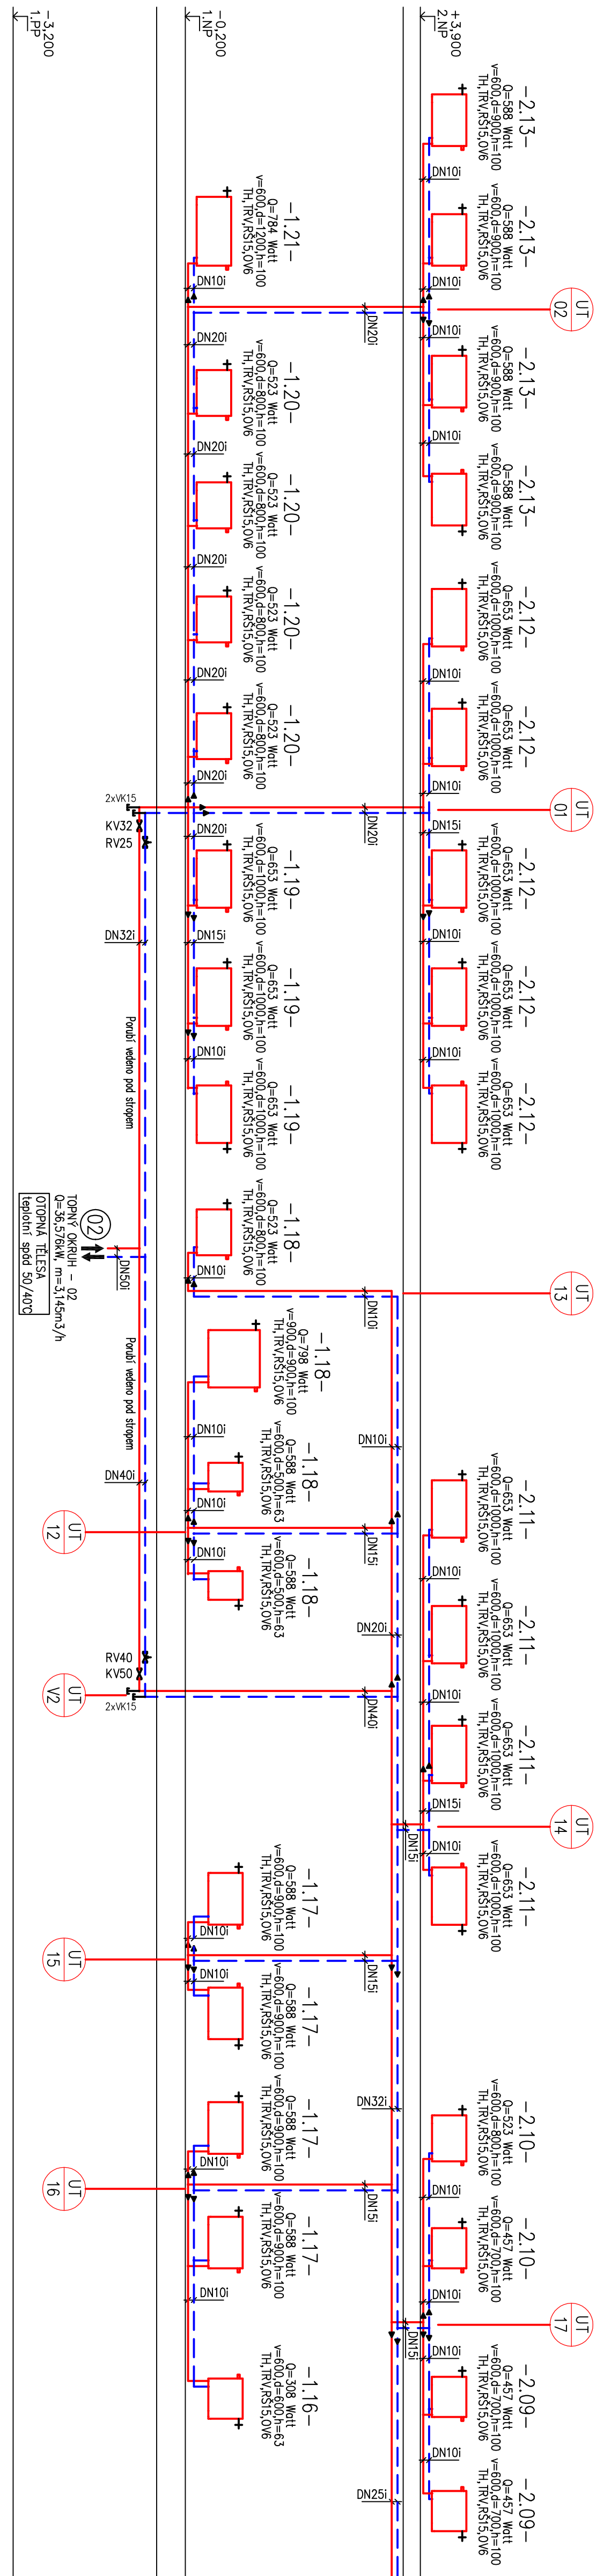

TOPNÝ OKRUH-01

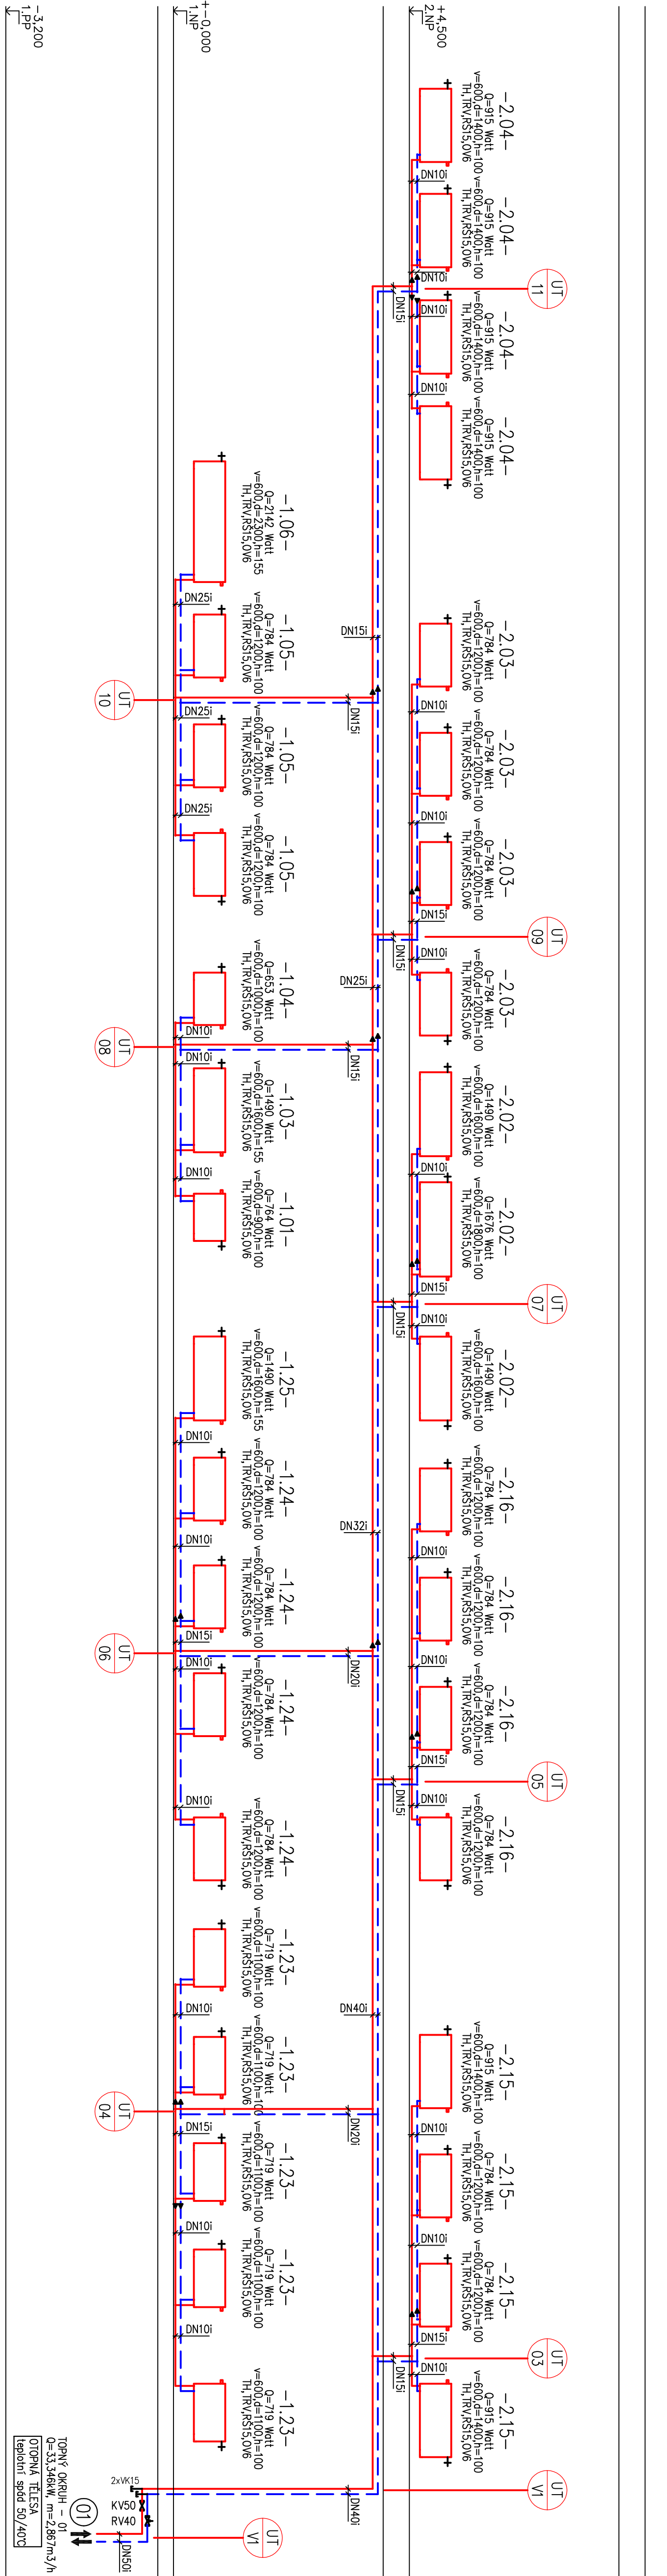

LEGENDA OIOPNYCH IELES:

Deskové otopné těleso se spodním uni. připojením VKU

$Q=594 \text{ Watt}$
 $v=600, d=700, h=100$
 TH, TR, R_{S15}, Q_{K6}
 výkon ohodnoteno tělesa při teplotě $50/40^\circ\text{C}$
 Rozměry ohodnoteno tělesa $v=\text{výška}, d=\text{délka}, h=\text{tloušťka}$
 Přirovnání armatury ohodnoteno tělesa

LEGENDA ARMATUR:

—	Přirodní topná voda 50°C
—	Zpětná topná voda 40°C
—	Porubí bude tepelně izolováno
—	Kulový kohout, uzavírací klapka
—	Vypouštěcí kohout
—	Termosistém hlavae s ochrannou proti ukrojení
—	Radiátorové troubení čerchvé typu H – R 1/2"
—	Termoregulační ventili – součást otopného tělesa
—	Odvzdušňovací ventili – součást otopného tělesa

POZNÁMKA:

Rozhodné potrubí bude provedeno z Cu trubek do DN 20, potrubí o DN větší než 20 bude provedeno z uhlíkové oceli. Rozvod OT vedený na stavení konstrukci bude proveden s tep. izolací o min. $\frac{1}{2}$ Ø potrubí.

[illegible]