



ŘEZ A-B

Odvětrání šachty do volného prostoru dle stavebního předpisu:
s ohledem na předpis pro úsporu energie (EnEV)
Min. průřez 2,5% půdorysné plochy šachty, 0,1 m².



3.855 ▽


Intenzita osvětlení u podlahy
nástupišť min. 50 Lux




3855

Vstup do prohlubně

0.000 ▽

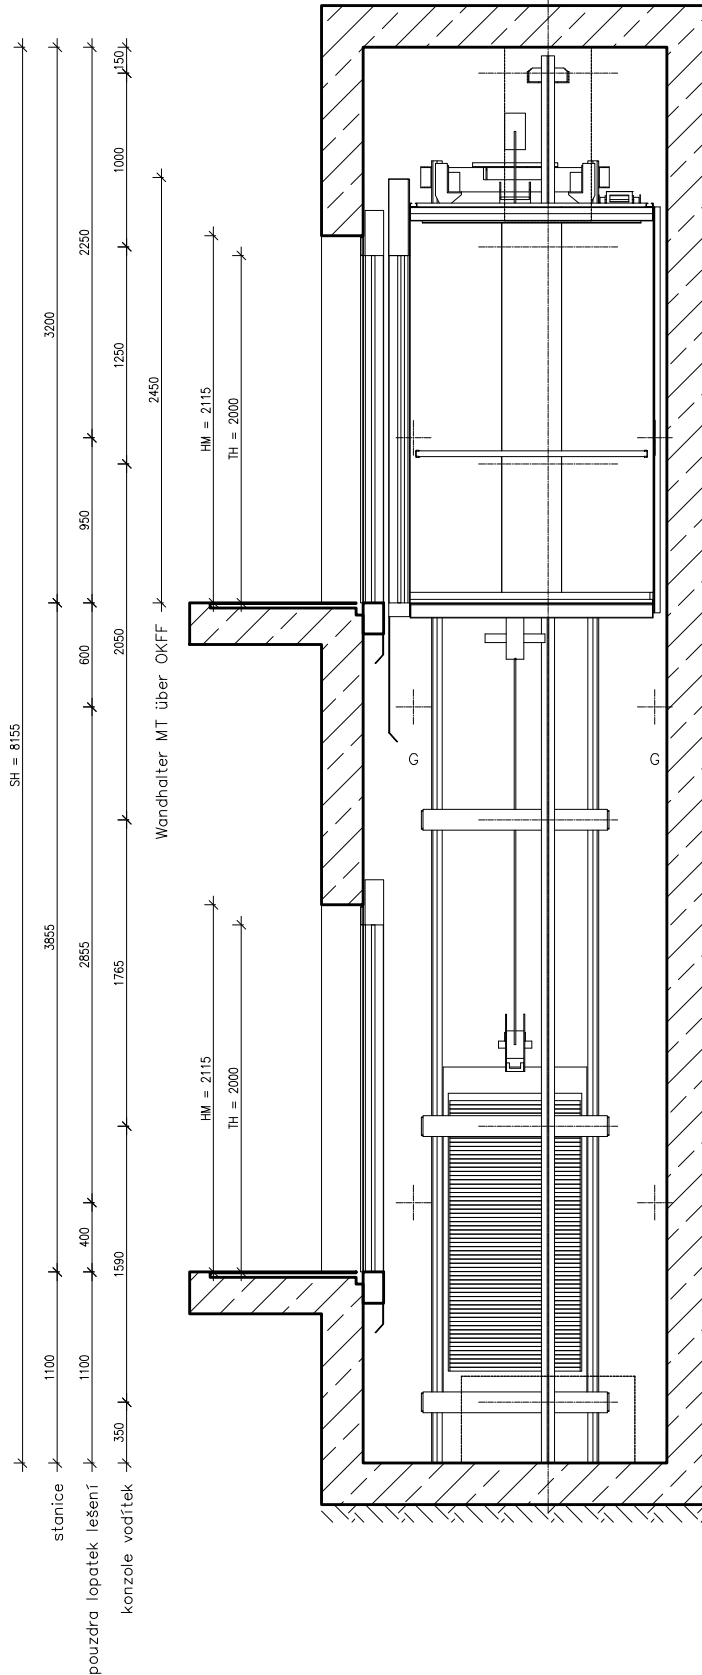

ochranný prostor a výška nadskocení
Ochranný prostor redukován
Nutná náhradní opatření
prejezd (50) a zdvih nárazníku GG (65)
Stropu



spodní konstrukce (368) a krytina podlahy (4)
prejezd (45) a zdvih nárazníku (65)
ochranný prostor

Uzemnění a zhotovení pospojení
pro vyrovnání potenciálů stavebně