




DETAIL NAPOJENÍ VZT POTRUBÍ K OUV1

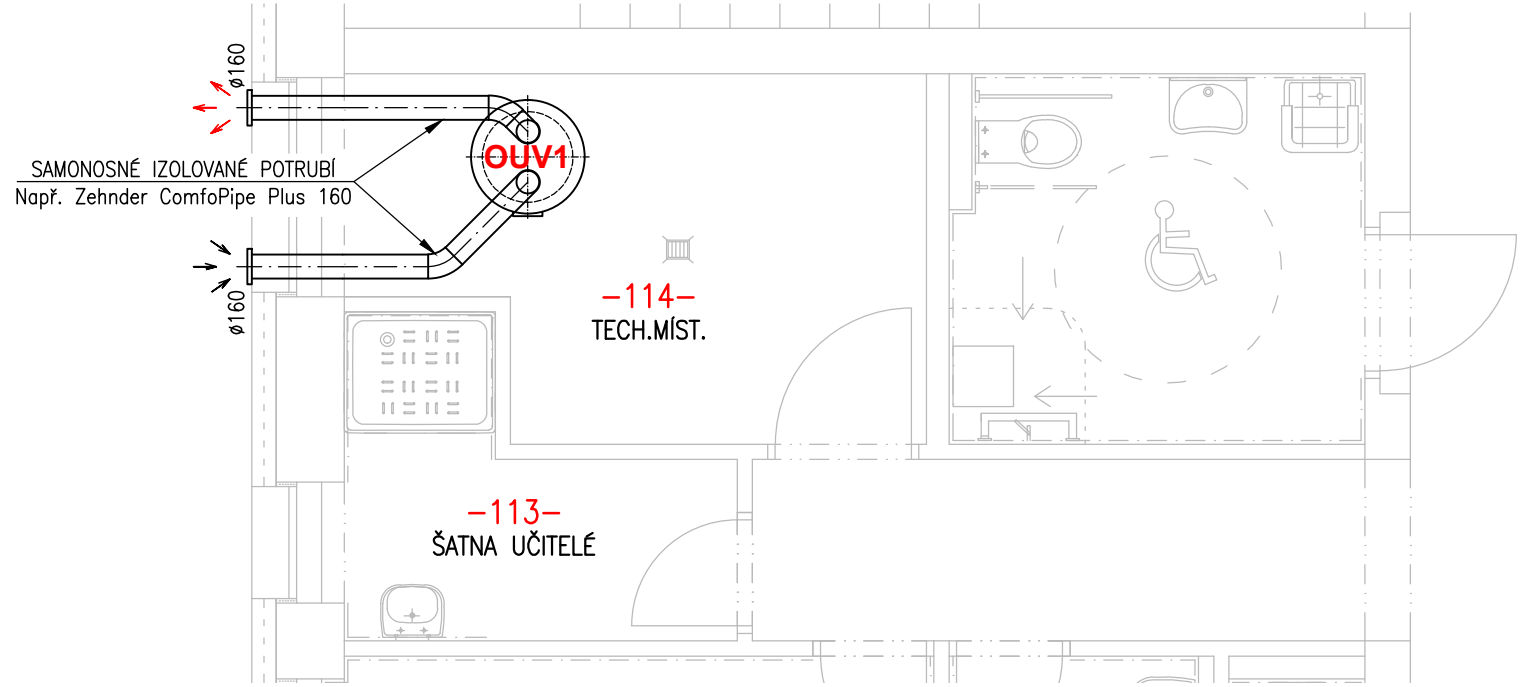

SCHEMA NAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY

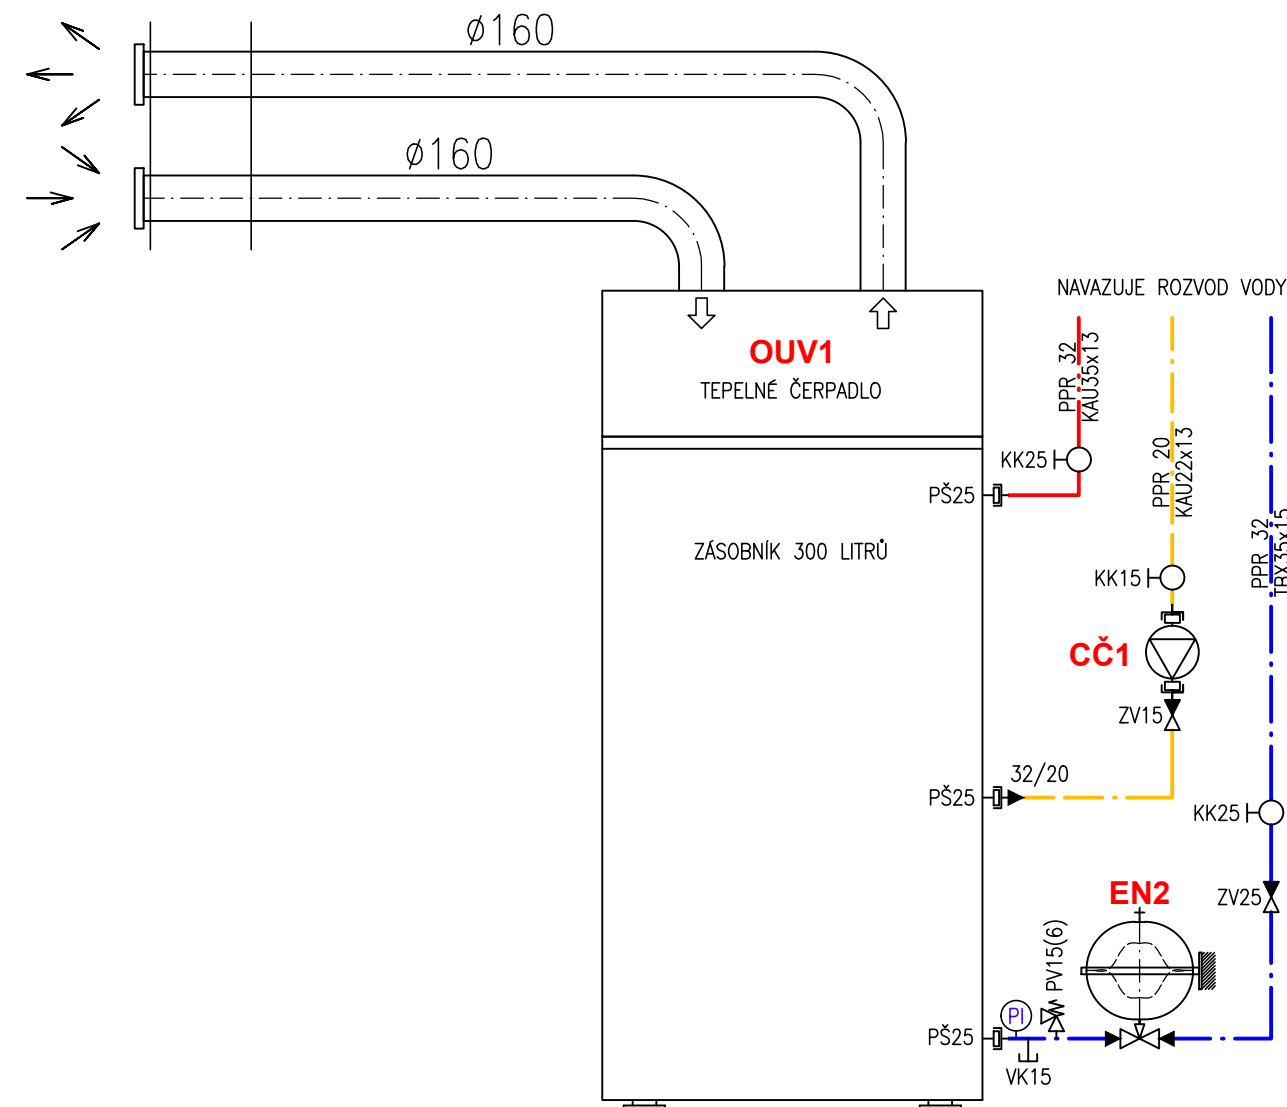

SCHEMA NAPOJENÍ POŽÁRNÍ VODY A DEŠŤOVÉ VODY PRO TOALETY

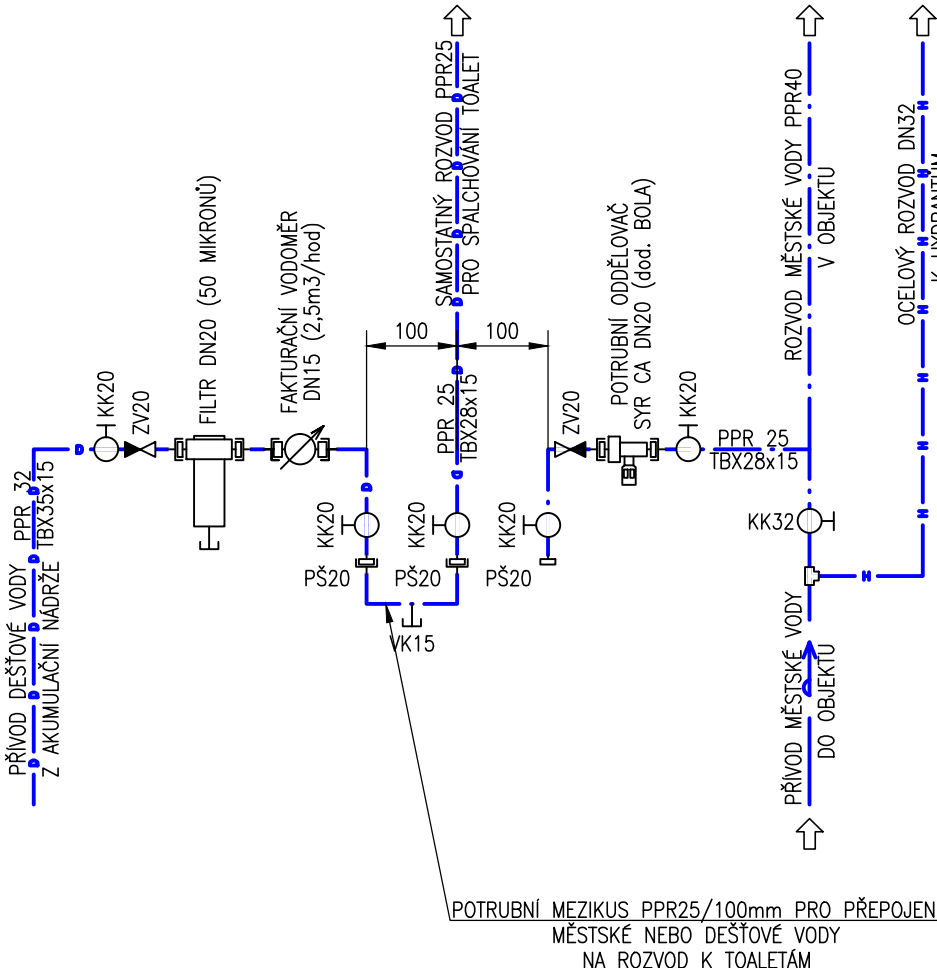

LEGENDA ROZVODU VODY:

- NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI LPE, TYP PE100, PÍSKOVÝ OBSYP
- SV-NOVÝ ROZVOD STUJENÉ VODY, IZOLOVANÝ POLYETHYLENEM TL10mm
- TV-NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY, OPATŘENÝ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ TL13mm
- OR-NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY, OPATŘENÝ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ TL13mm
- PV-NOVÝ OCELOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY K HYDRANTŮM

APARÁTY:

OUV1 - Zásobník teplé vody s integrovaným tepelným čerpadlem Austria Email WPA 303 ECO-2, objem 300 litrů


POTRUBÍ:

PPR - Polypropylenové potrubí 4.generace PP-RTC SDR11 (značen vnější průměr)

PE - Potrubí LPE, typ PE100 PN16 dle ČSN EN 1555 (značen vnější průměr)

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- UM1 - UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ, ŠÍŘE 520mm
- UM2 - UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ MALÉ, ŠÍŘE 420mm
- UM3 - UMÝVADLO INVALIDNÍ
- WC1 - WC ZÁVĚSNÉ
- WC2 - WC ZÁVĚSNÉ INVALIDNÍ
- PIS1 - PISOÁŘ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
- SPRCHA - SPLACHOVÁNÍ S ODTOKEM PODLAHOVOU VPUSTI
- SPRCHA SE ČERVENOU VANIČKOU 1000x800mm
- V110 - VÝLETKA S ODTOKEM 110mm
- ZV1 - ZAHRADNÍ VÝVOD



Ing.Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257			AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225			
STAVEBNÍK:	Obec Kamenné Žehrovice Karlovská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice			
DIL PD:	D1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.2.2 TPS-ZDRAVOTNÉ TECH. INSTALACE			MĚŘITKO:
				1:50
NAZEV VÝKRESU:			D1.2.2.2 - 02	
CÍSLO PŘÍLOHY:			REVIZE:	
			STUPĚN PD:	
				DPS