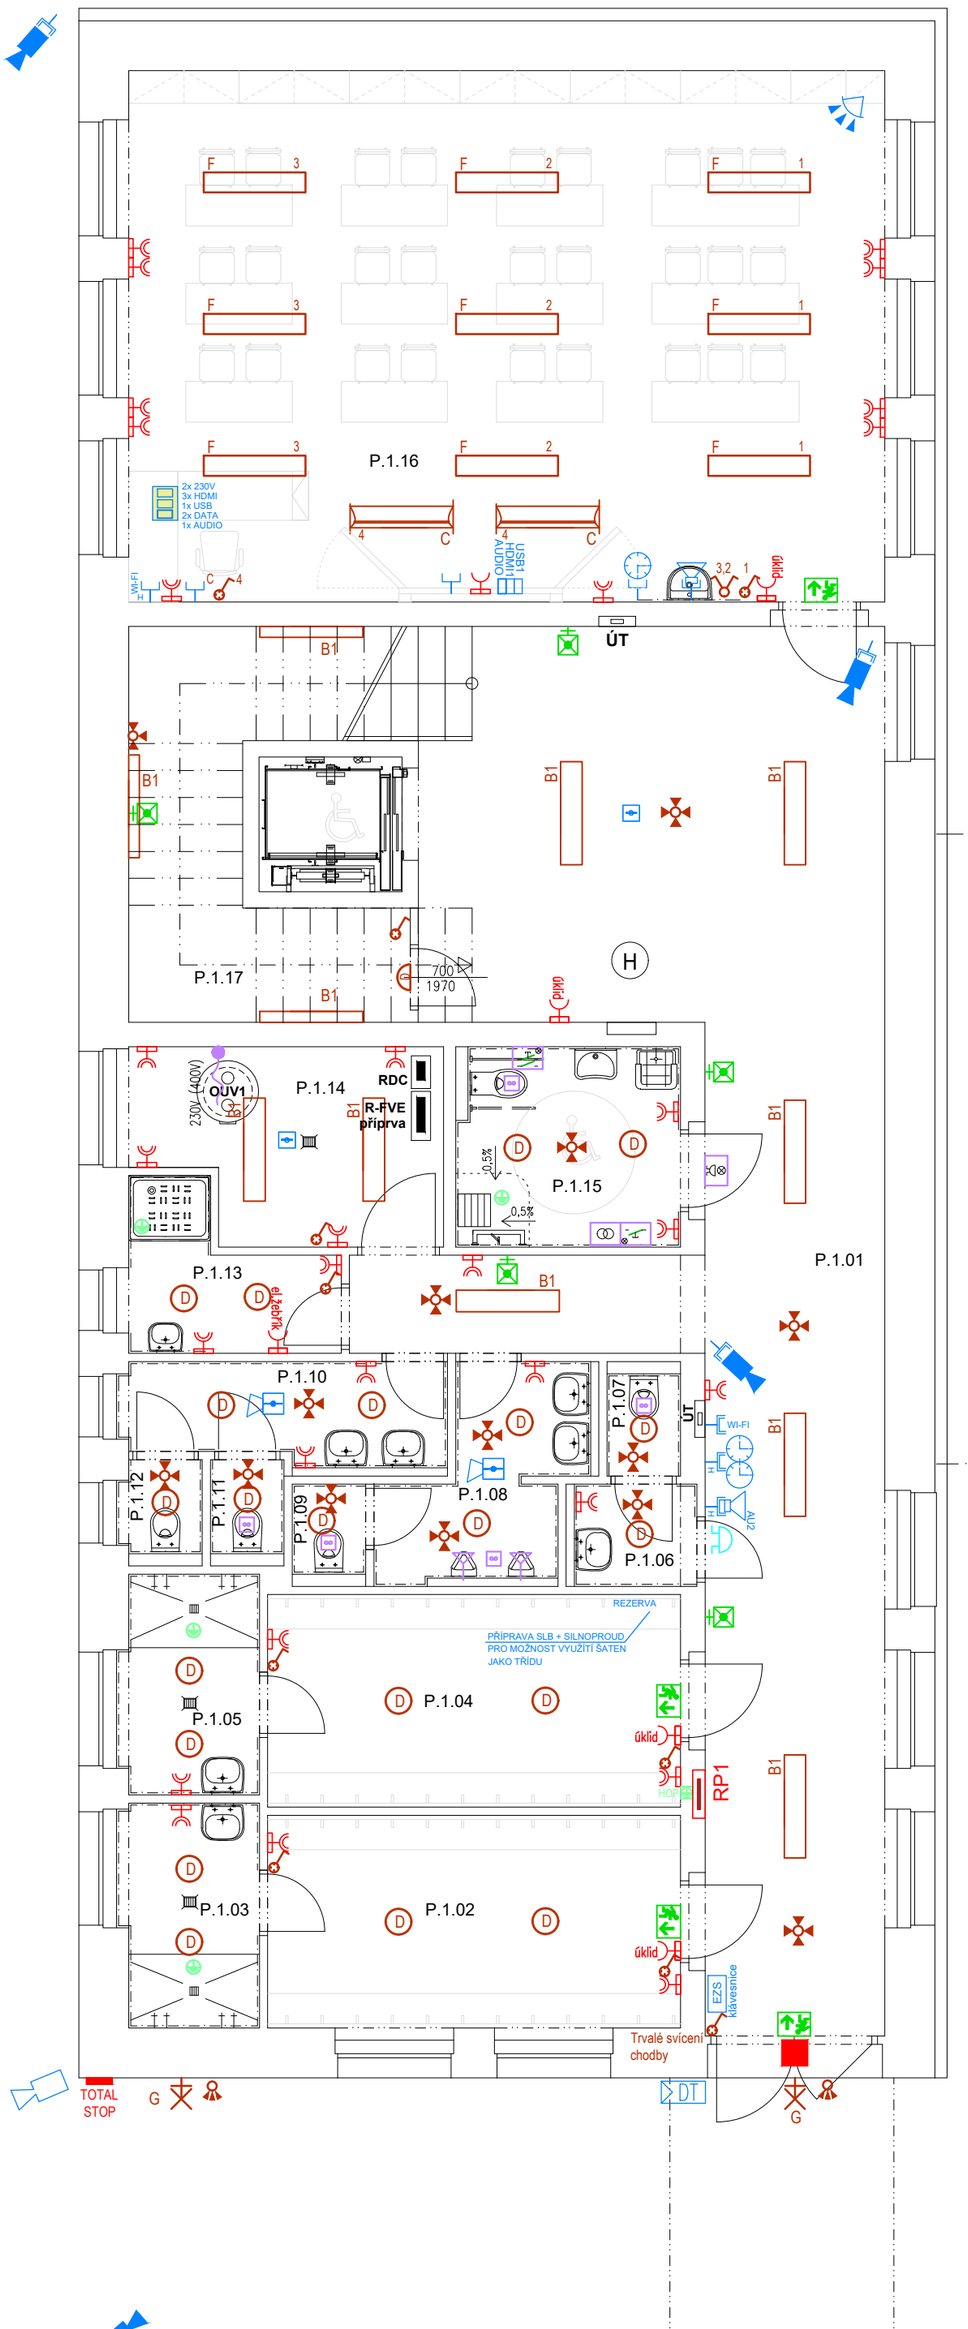

Tabulka místností - PŘÍSTAVBA ZŠ		
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m^2]
P.1.01	CHODBA	79,13
P.1.02	ŠATNA	13,13
P.1.03	SPRCHY	4,64
P.1.04	ŠATNA	13,13
P.1.05	SPRCHY	4,60
P.1.06	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	2,00
P.1.07	KABINA WC UČITELÉ	1,26
P.1.08	WC CHLAPCI	1,13
P.1.09	KABINA WC CHLAPCI	1,17
P.1.10	WC DÍVKY	4,88
P.1.11	KABINA WC DÍVKY	1,17
P.1.12	KABINA WC DÍVKY	1,30
P.1.13	ŠATNA UČITELÉ	4,23
P.1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,60
P.1.15	WC PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	6,74
P.1.16	UČEBNA	61,50
P.1.17	SKLAD	9,93
PLOCHA CELKEM:		218.54

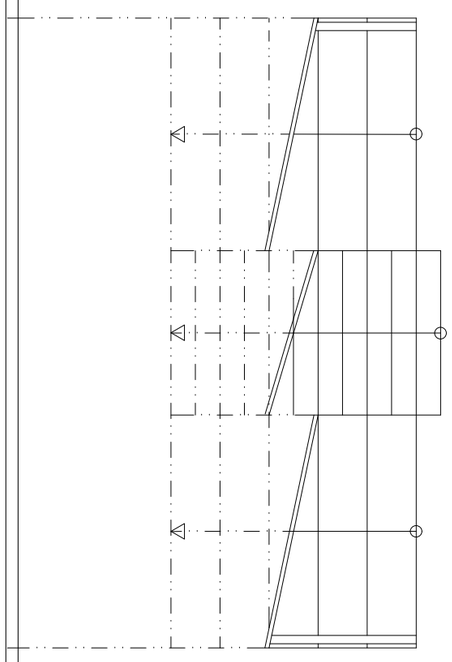

LEGENDA SLABOPROUD :

- ROZVADĚČ RACK
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ZDROJ, BATERIE
- ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK
- ČTEČKA KARET A OTISKŮ
- DVOJZÁSUVKA U PODLAHY
- DVOJZÁSUVKA POD STROPEM
- INSTALAČNÍ KRABICE V PODLAZE
- JEDNOZÁSUVKA POD STROPEM
- JEDNOZÁSUVKA U PODLAHY
- KABEL HDMI
- KABEL USB
- RUČIČKOVÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ-JEDNOTNÝ ČAS
- ŠKOLNÍ ROZHLAS - REPRODUKTOR
- ŠKOLNÍ ROZHLAS- PŘÍPRAVA PRO REPRODUKTOR
- ŠKOLNÍ ZVONEK
- DOMÁCÍ TELEFON
- KRABICE - ŠKOLNÍ ROZHLAS - PŘÍPRAVA PRO REPRODUKTOR
- DETEKTOR POHYBU PIR
- STATICKÁ KAMERA
- PŘÍPRAVA PRO KAMERU
- VAPO ČIDLO

SESTAVA PRO TV: 230 V + HDMI + DATA - UMÍSTIT 2,6 m NAD PODLAHOU
SESTAVA PRO INTERAKTIVNÍ TABULY: 230 V + 230 V + HDMI + USB + DATA - UMÍSTIT 2,6 m NAD PODLAHOU

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- A — MODUS, spol.s.r.o. QN_A_/1050 MODUS QN A 1050
- B — Přisazené svítidlo s barevným krytem, LED 44W, 5000LM, IP66, IK08
- C — MODUS, spol.s.r.o. AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS
- D — LED svítidlo, přisazené, kruhové, IP44, 1300 lm, 4000 K, 230V
- E — Přisazené svítidlo s barevným krytem, LED 44W, 5000LM, IP66, IK08
- F — MODUS, spol.s.r.o. AREL4000RM2KM MODUS AREL 4000 RM 2 KVM
- G — Přisazené nástěnné svítidlo IP44, LED 25W, 2300LM, venkovní
- LED svítidlo nouzové, nástěnné, 8 W, min. 1 hod
- LED svítidlo nouzové, nástěnné s piktogramem, 100 lm, IP42, 1hod
- Nástěnný/stropní ventilátor s automatickou žaluzií a časovačem (vývod PVC potr. do exteriéru) - zapnutí spolu s osvětlením
- Zásuvka dvojitá 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka IP44 230V/16A
- Vývod pro splachování pisoáru
- Spínač řazení 1; 2; 5; 6; 6+6; 7
- Pohybové čidlo 360° / 180°, snímač přítomnosti
- Slaboproudé rozvaděče - datové skříně
- MET — Svorkovnice hlavního ochranného pospojování MET
- Doplňující místní ochranné pospojování

Signalizační systém ENSTO z WC pro tělesně postižené

- Kontrolní modul s alarmem - FEH 2001 v místn. 1.04
- Transformátor - FLM 1000 v instalační krabici na stěně
- Prosvětlené tlačítko - FAP 1001 na stěně WC u dveří
- Tlačítko signální tahové - FAP 3002 na stěně

Signalizace bude zapojena dle technické dokumentace výrobce

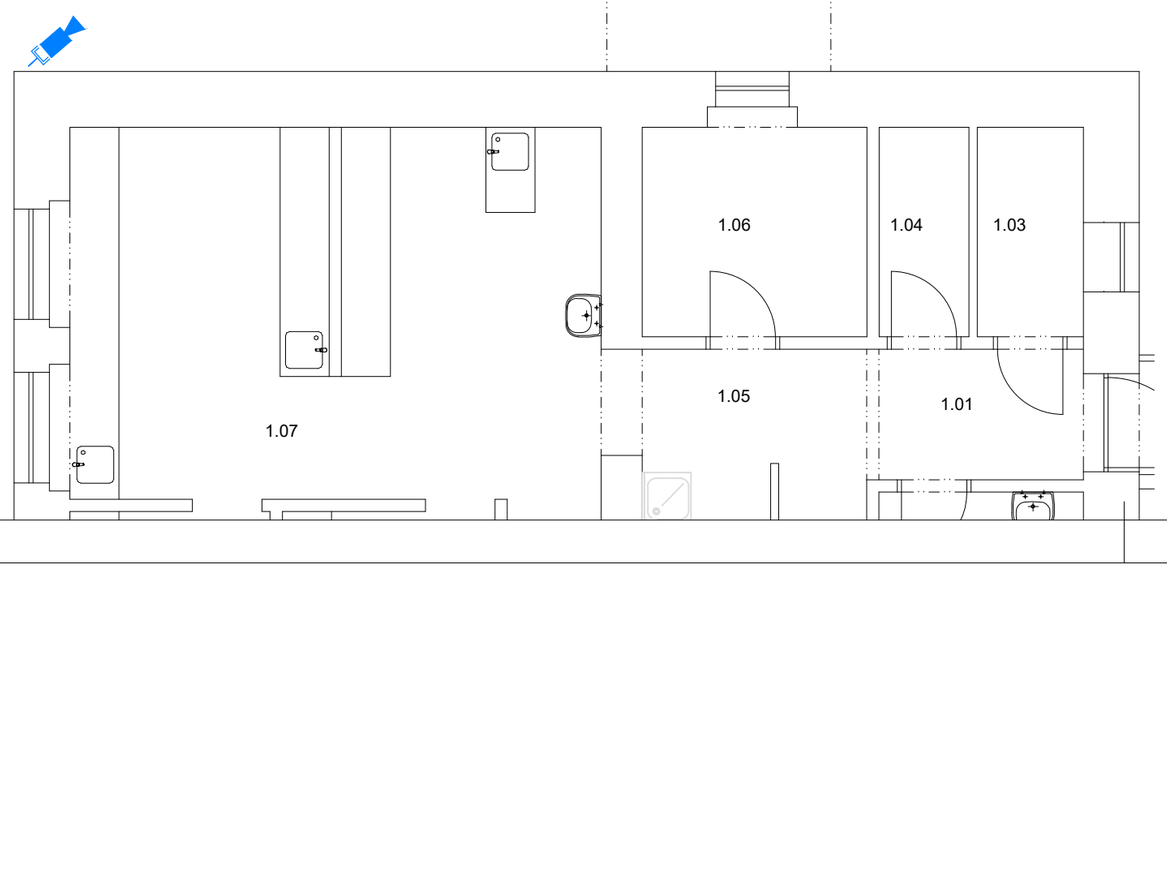

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JAROMÍR CHVÁTAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LIBUŠE CHVÁTALOVÁ	VYPRACOVAL: PETR JANEČEK	
AKCE	Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice katastrální území Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225		
INVESTOR	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6 273 01 Kamenné Žehrovice		
ČÁST	D.1.2.5. TPS - SILNOPROUD D.1.2.5.2. VÝKRESOVÁ ČÁST		
OBSAH	ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 1.NP PŘÍSTAVBY ZŠ		

ARIPROS s.r.o.
architektura - interiéry - projekce staveb
Železničářů 2286, 272 01 Kladno - Kročehlavy
tel.: 312 246 002
e-mail: info@aripros.cz
IČO: 261 74 936

STUPEŇ: DPS		
FORMÁTY: 4x A4	MĚŘÍTKO: 1:75	Č. ZAKÁZKY: 421 123
DATUM: březen 2025		PARÉ:
Č. VÝKRESU D.1.2.5.2. 1.		