

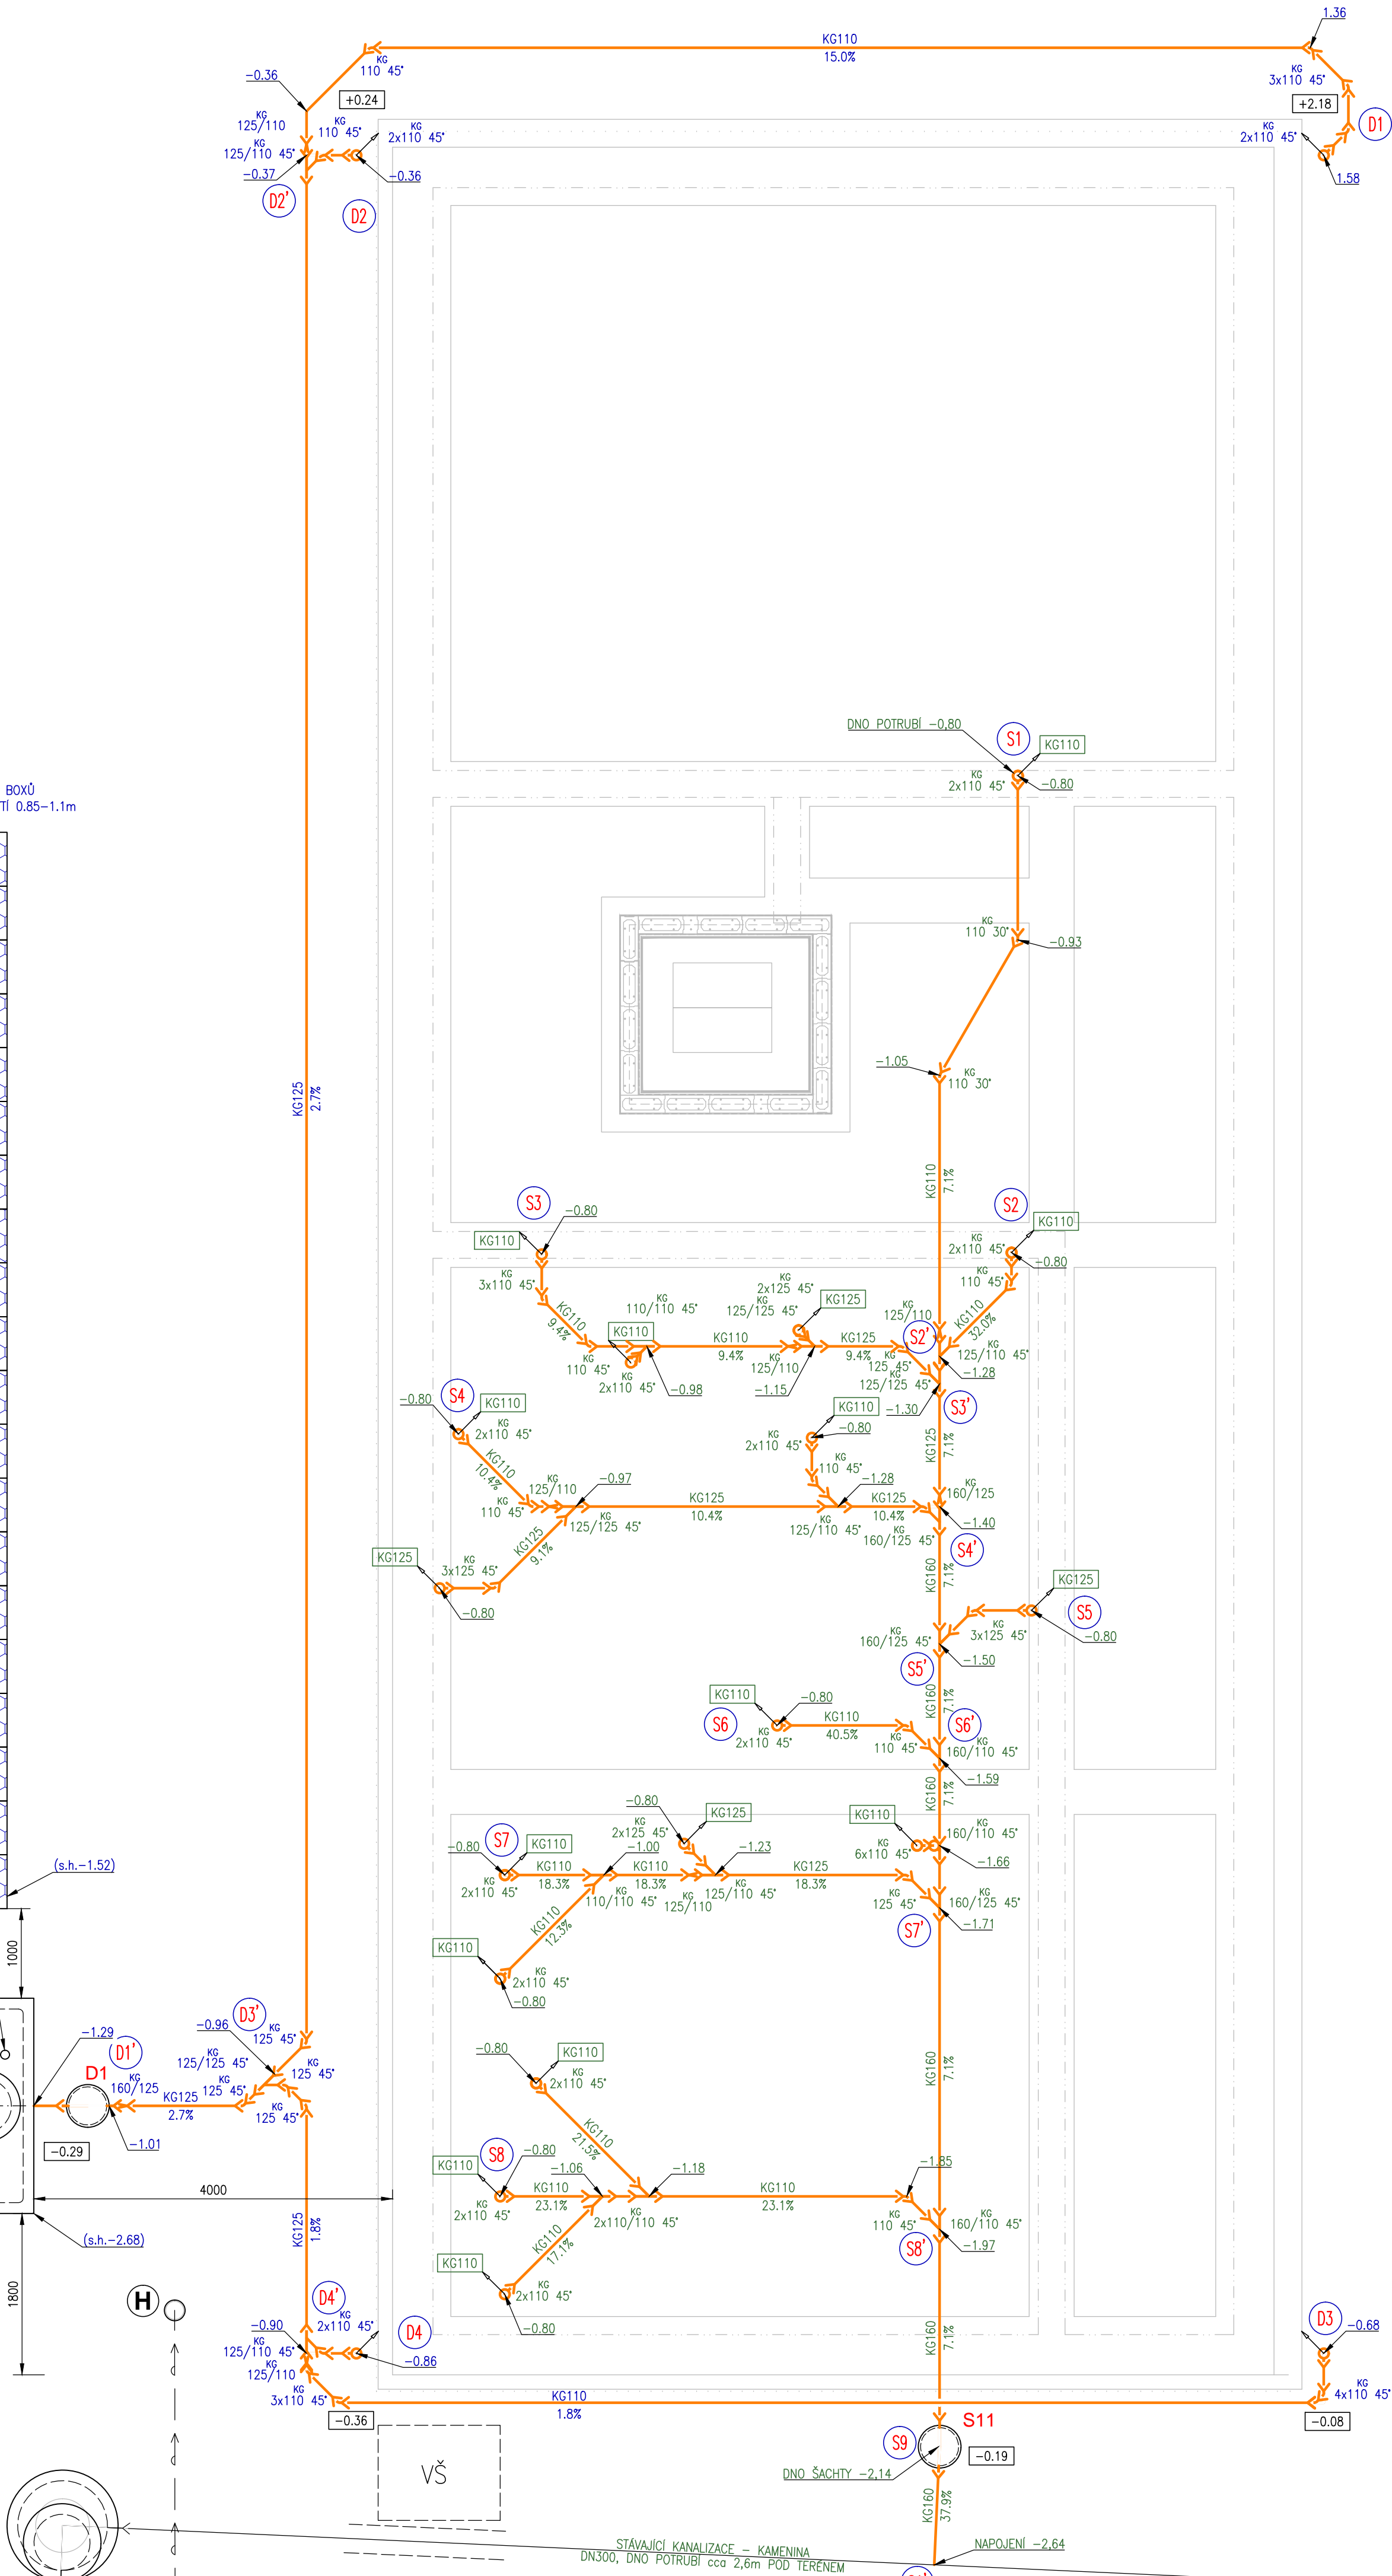


Wavin AquaCell, sestava akumulčních boxů  
Výška 0,425m, půdorys 2,4x12m (40ks), krytí 0,85-1,1m  
Hlína 5\*10E-6 až 1\*10E-10

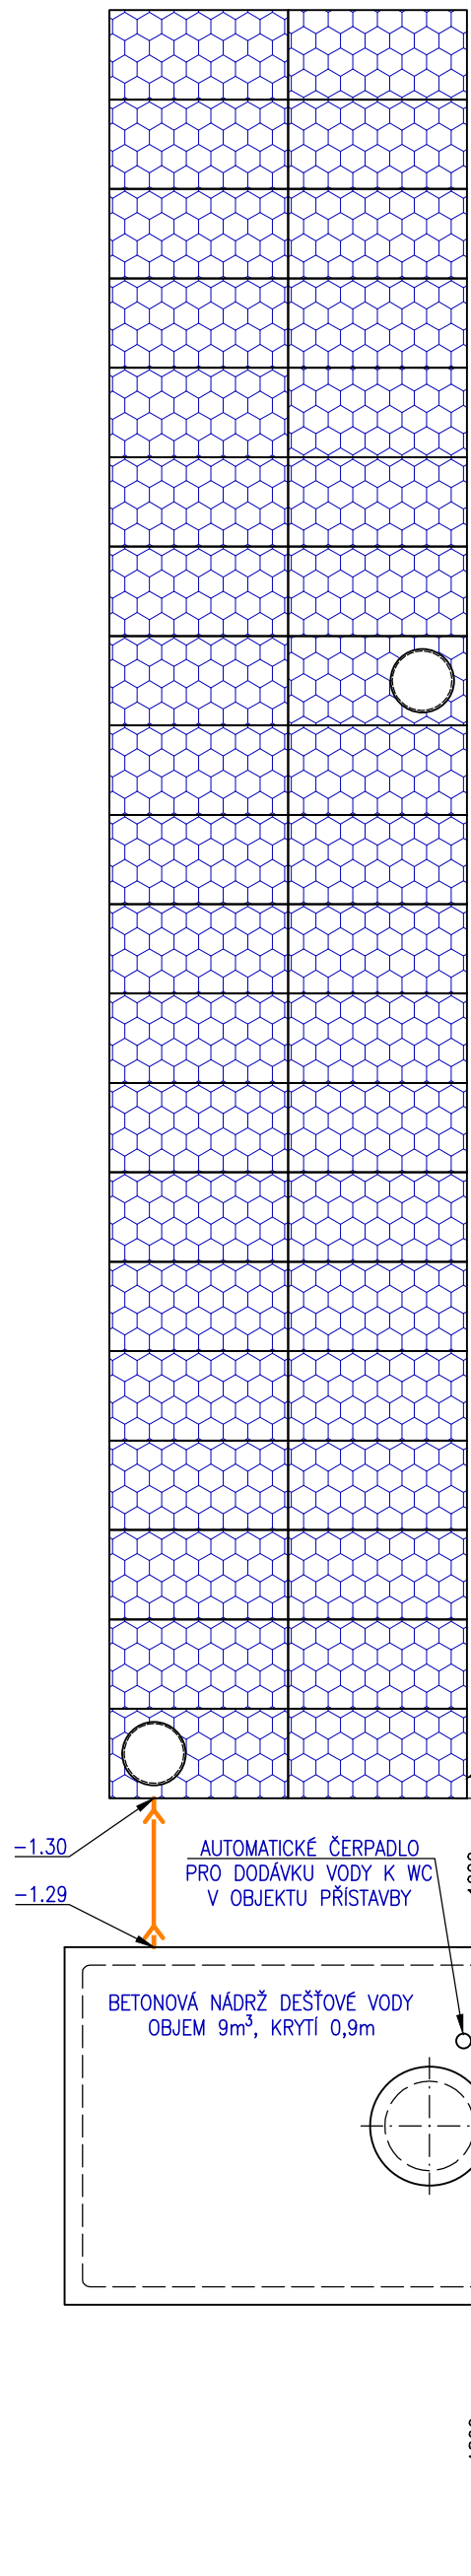

LEGENDA ROZVODU KANALIZACE:

- NOVÝ ROZVOD KANALIZACE VE STĚNĚ A V ZEMI (STÁVAJÍCÍ SLABĚ)  
NOVÝ ROZVOD KANALIZACE V PODHLEDU (STÁVAJÍCÍ SLABĚ)  
NOVÝ ROZVOD KANALIZACE V PODLAŽE (STÁVAJÍCÍ SLABĚ)
- POTRUBÍ: HT - Ostatní vnitřní rozvody - polypropylenové potrubí s odolností do 100°C  
KG - Rozvody v zemi - PVC potrubí SN4
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY: UM1 - UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ, ŠÍŘE 520mm  
UM2 - UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ MALÉ, ŠÍŘE 420mm  
UM3 - UMÝVADLO INVALIDNÍ  
WC1 - WC ZÁVĚSNÉ  
WC2 - WC ZÁVĚSNÉ INVALIDNÍ  
PIS1 - PISOAR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM  
SP1 - SPRCHA DVOUTI S ODTOKEM PODLAHOVOU VPUSTI  
SP2 - SPRCHA SE ČTVRICOVOU VANIČKOU 1000x800mm  
VY110 - VÝLEVKA S ODTOKEM 110mm  
ZV1 - ZAHRADNÍ VÝVOD



Ing.Jindřich Matějka, projektová kancelář TZB j.matejka@projektuji.cz, tel. +420 777 265 257		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225		
STAVEBNÍK:	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice		
DIL PD:	D1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.2.2 TPS-ZDRAVOTNÉ TECH. INSTALACE		
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	2/2025
NAZEV VÝKRESU:			ČÍSLO KOPIE:
KAN-ZÁKLADY			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPĚN PD:	
D1.2.2.2 - 04	-	DPS	